



INSO

14976-3

1st Edition
2019

Modification of
BS EN 124-3:2015

جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization

استاندارد ملی ایران
۱۴۹۷۶-۳

چاپ اول

۱۳۹۸

دریچه‌های آدمرو و آبگیر برای نواحی تردد
وسایل نقلیه و پیاده‌رو-
قسمت ۳: دریچه‌های آدمرو و آبگیر
ساخته شده از فولاد یا آلیاژهای آلومینیم

Gully tops and manhole tops for vehicular
and pedestrian areas-
Part 3: Gully tops and manhole tops made
of steel or aluminum alloys

ICS: 93.080.30

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران - ایران

تلفن: ۰۵-۸۸۸۷۹۴۶۱

دورنگار: ۰۳۸۸۸۷۱۰۳ و ۰۳۸۸۸۷۰۸۰

کرج - شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: ۰۲۶-۳۲۸۰۶۰۳۱

دورنگار: ۰۲۶-۳۲۸۰۸۱۱۴

رایانمای: standard@isiri.gov.ir

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>



Iranian National Standardization Organization (INSO)

No.2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.gov.ir

Website: <http://www.isiri.gov.ir>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاهای واسنجی وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و پیاده‌رو - قسمت ۳: دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر ساخته شده از فولاد یا آلیاژ‌های آلومینیم»

سمت و / یا محل اشتغال:

رئیس:

رئیس کمیته فنی متناظر ISIRI/TC 138

معصومی، محسن

(دکتری مهندسی پلیمر)

دبیر:

سازمان ملی استاندارد، پژوهشگاه استاندارد

خالقی‌مقدم، ماهرو

(دکتری شیمی آبی)

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

سازمان ملی استاندارد، پژوهشگاه استاندارد

ابراهیم، الهام

(کارشناسی شیمی کاربردی)

شرکت طرح و ساخت رابین

احمدیان، حمیدرضا

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه)

شرکت آزمون دانا پلاستیک

ارباب، مجتبی

(کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر)

شرکت رادیس

اسرافیلی، امین

(دکتری مهندسی عمران)

مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران

اکبری، عباس

(کارشناسی متالورژی)

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

انتظاری، صابر

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران - محیط زیست)

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

ایلاتی خامنه، جمشید

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران)

شرکت مهندسی فرایندکاو

بامداد فرخ، کامران

(کارشناسی ارشد بیومواد)

شرکت صنایع بسپاران آلاشت

بره، راضیه

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

سمت و/یا محل اشتغال:

اعضا: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

شرکت سنتام

بصیری، امیر عباس

(کارشناسی مهندسی الکترونیک)

شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

پهلوانیلی، احمد

(دکتری مهندسی عمران)

شرکت فاضلاب تهران

جمشیدی راد، روح ا...

(کارشناسی ارشد شیمی فیزیک)

شرکت صنعتی شوفاژ کار

حق پرست، محمد رضا

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

حیاتی، مهدی

(کارشناسی مهندسی عمران)

سازمان برنامه و بودجه کشور

خاشعی، حمید رضا

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران)

شرکت چدن کاوه بدر

راکب، محمد مهدی

(کارشناسی مهندسی صنایع)

شرکت آب صنعت تهران

رضوی نظری، مهدی

(کارشناسی ارشد شیمی)

شرکت فرآپاکس شیراز

ستایش، امیر

(کارشناسی ارشد شیمی)

سازمان ملی استاندارد، پژوهشگاه استاندارد

سنگ سفیدی، لاله

(کارشناسی ارشد شیمی آلی)

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

عطائی فر، حسین

(کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط)

شرکت آب و فاضلاب استان یزد

غلمانی، سید وحید

(کارشناسی مهندسی عمران)

سازمان ملی استاندارد، پژوهشگاه استاندارد

قشقایی، محمدمهدی

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران)

سازمان ملی استاندارد ایران

مجتبوی، سید علیرضا

(کارشناسی مهندسی مواد)

سمت و/یا محل اشتغال:

اعضا: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

اداره کل استاندارد استان تهران

معزی، محمدامان

(کارشناسی مهندسی مواد)

شرکت بازرگانی کاوشیار پژوهان

میرزائیان، نوراله

(کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر)

مرکز پژوهش متالورژی رازی

نورا، نفری

(کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

شرکت کاوشیار پژوهان

وفادر، علی

(کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

شرکت آزمون دانا پلاستیک

هاشمی مطلق، قدرت الله

(دکتری مهندسی پلیمر)

شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان

هنرخواه، رضا

(دکتری مهندسی مکانیک)

مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران

یزدان دوست، شهرام

(کارشناسی ارشد ژئوتکنیک)

ویراستار:

سازمان ملی استاندارد، پژوهشگاه استاندارد

ابراهیم، الهام

(کارشناسی شیمی کاربردی)

فهرستمندرجات

عنوان	صفحه
پیش‌گفتار	۱
مقدمه	۲
۱ هدف و دامنه کاربرد	۳
۲ مراجع الزامی	۴
۳ اصطلاحات و تعاریف	۵
۴ مواد	۶
۴-۱ کلیات	۷
۴-۲ فولاد	۸
۴-۳ فولاد ضد زنگ	۹
۴-۴ آلیاژهای آلومینیم	۱۰
۴-۵ پرکننده‌های درپوش	۱۱
۵ الزامات	۱۲
۵-۱ الزامات طراحی و کارایی	۱۳
۵-۲ درپوش‌های حاوی پرکننده	۱۴
۵-۳ مشخصات مربوط به مواد برای دریچه‌های آدم رو و آب‌گیر ساخته شده از فولاد نرم یا آلیاژهای آلومینیم	۱۵
۵-۴ الزامات تکمیلی دریچه‌های آدم رو و آب‌گیر ساخته شده از فولاد یا آلیاژهای آلومینیم	۱۶
۶ انجام آزمون	۱۷
۶-۱ کلیات	۱۸
۶-۲ آزمون تغییرشکل تحت نیرو	۱۹
۷ ارزیابی و تصدیق ثبات کارایی (AVCP)	۲۰
۷-۱ کلیات	۲۱
۷-۲ آزمون نوعی	۲۲

صفحه

عنوان

۱۷	۳-۷ کنترل تولید کارخانه (FPC)
۲۵	۸ شناسه‌گذاری
۲۷	۹ نشانه‌گذاری
۲۷	۱-۹ حداقل نشانه‌گذاری لازم
۲۸	۲-۹ نشانه‌گذاری اضافی
۲۹	پیوست الف (الزامی) آزمون تغییرشکل تحت نیرو
۳۲	پیوست ب (آگاهی‌دهنده) تغییرات اعمال شده در این استاندارد نسبت به استاندارد منبع
۳۴	کتابنامه

پیش‌گفتار

استاندارد «دريچه‌های آدمرو و آب‌گیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و پیاده‌رو- قسمت ۳: دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر ساخته شده از فولاد یا آلیاژ‌های آلومینیم» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط برمنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی/ منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد پ، بند ۷، استاندارد ملی شماره ۵ تهیه و تدوین شده، در پنجاه و دومین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد حمل و نقل مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ تصویب شد. اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط، مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

با انتشار مجموعه استانداردهای ملی شماره ۱۴۹۷۶ قسمت‌های ۱ تا ۶، استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۹۷۶: سال ۱۳۹۱، دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و پیاده‌رو، باطل می‌شود و این استانداردها جایگزین استاندارد ۱۴۹۷۶: سال ۱۳۹۱ می‌شود.

این استاندارد ملی برمنای پذیرش استاندارد بین‌المللی زیر به روش «ترجمه تغییریافته» تهیه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی همراه با اعمال تغییرات با توجه به مقتضیات کشور است:

BS EN 124-3: 2015, Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas- Part 3:Gully tops and manhole tops made of steel or aluminium alloys

مقدمه

این استاندارد قسمت سوم از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶ است و سایر قسمت‌های این استاندارد به شرح زیر است:

قسمت ۱- تعاریف، رده‌بندی، اصول کلی طراحی، الزامات کارایی و روش‌های آزمون؛

قسمت ۲- دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر ساخته شده از چدن؛

قسمت ۴- دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر ساخته شده از بتن مسلح با فولاد؛

قسمت ۵- دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر ساخته شده از مواد کامپوزیتی؛

قسمت ۶- دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر ساخته شده از پلی‌پروبیلن (PP)، پلی‌اتیلن (PE) یا پلی‌(وینیل کلرید) صلب (PVC-U).

دربیچه‌های آدمرو و آبگیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و پیاده‌رو- قسمت ۳: دربیچه‌های آدمرو و آبگیر ساخته شده از فولاد یا آلیاژهای آلومینیم

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های دربیچه‌های آدمرو^۱ و آبگیر^۲ ساخته شده از فولاد نرم،^۳ فولاد ضد زنگ^۴ و آلیاژهای آلومینیم^۵ در ترکیب با بتن یا بدون آن، دارای دهانه توخالی^۶ با قطر اسمی mm ۱۰۰۰ و کمتر برای پوشاندن آبگیرها، آدمروها و اتاقک‌های بازدید بهمنظور نصب در نواحی با تردد وسایل نقلیه^۷ و یا پیاده‌رو^۸ است.

این استاندارد برای دربیچه‌های آدمرو و آبگیر به منظور استفاده در موارد زیر کاربرد دارد:

— نواحی که فقط برای پیاده‌ها و دوچرخه‌سوارها استفاده می‌شود (حداقل رده ۱۵ A)،

— نواحی پیاده‌رو و نظایر آن یا نواحی پارک خودرو (حداقل رده ۱۲۵ B)،

— نواحی حاشیه جداول خیابان‌ها، که هنگامی که اندازه‌گیری از لبه حاشیه جدول انجام می‌شود، حداکثر ۰,۵ m تا ماشین‌رو و ۰,۲ m تا پیاده‌رو امتداد می‌یابند (حداقل رده ۲۵۰ C).

— قسمت ماشین‌رو خیابان‌ها (شامل خیابان‌های پیاده‌رو، شانه‌های آسفالتی^۹ و نواحی پارک خودرو، برای تمام انواع خودروهای جاده‌ای (حداقل رده ۴۰۰ D)،

— نواحی تحمل کننده وسایل نقلیه سنگین از قبیل لنگرگاهها و فرودگاهها (حداقل رده ۶۰۰ E)،

— نواحی که به طور ویژه تحمل کننده وسایل نقلیه سنگین هستند، مانند فرودگاهها (حداقل رده ۹۰۰ F).

این استاندارد به تنها یک کاربرد نداشت و فقط در ترکیب با استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۱ کاربرد دارد. هم‌چنان، راهنمای استفاده از درپوش^{۱۰}/قسمت مشبك^{۱۱} ساخته شده از فولاد یا آلیاژهای آلومینیم همراه با قاب‌هایی طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۲، ۱۴۹۷۶-۴، ۱۴۹۷۶-۵ و ۱۴۹۷۶-۶ در این استاندارد ارائه می‌شود.

1- Manhole top

2- Gully top

3- Mild steel

4- Stainless steel

5- Aluminium alloys

6- Clear opening

7- Vehicular area

8- Pedestrian area

9- Hard shoulder

10- Cover

11- Grating

ساخت دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر منطبق بر این استاندارد محدود به شکل‌دهی سرد، موج‌دارکردن مکانیکی^۱ یا جوش‌کاری اجزای ساخته شده از صفحه، نوار یا میله فلزی یا مقاطع فلزی غلتک‌کاری شده یا اکسترود شده به یکدیگر است.

این استاندارد برای موارد زیر کاربرد ندارد:

— قسمت‌های مشبک مقعر برای رده D 400 نصب شده در قسمت ماشین‌رو خیابان‌ها یا شانه‌های آسفالتی و قسمت‌های مشبک مقعر برای رده‌های E600 و F900؛

— پرکننده‌های درپوش برای درپوش‌هایی که در محل اجرا پر می‌شوند، مانند بتن، بلوک‌های روسازی و غیره؛

— قسمت‌های مشبک/درپوش‌ها به عنوان بخشی از کanal‌های پیش‌ساخته زهکش طبق EN 1433؛

— آب‌گیرهای کف و سقف در ساختمان‌ها که طبق EN 1253 (تمام قسمت‌ها) مشخص می‌شوند؛ و

— حوضچه‌های سطحی^۲.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابط وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزاماً نیست. در مرور مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزاماً نیست.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۵۷۲۲، ورق فولاد کربنی سرد نوردیده با کیفیت سازه‌ای

۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۵۷۲۳، ورق فولاد کربنی سرد نوردیده با کیفیت معمولی و کششی

۳-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۹۵-۱۰-۱: سال ۱۴۱۰، فولادهای زنگ‌نزن - قسمت اول: فهرست فولادها فولادهای زنگ‌نزن

۴-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۱، دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر برای نواحی تردد و سایل نقلیه و پیاده‌رو - قسمت ۱: تعاریف، رده‌بندی، اصول کلی طراحی، الزامات کارایی و روش‌های آزمون

۵-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۲، دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر برای نواحی تردد و سایل نقلیه و پیاده‌رو - قسمت ۲: دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر ساخته شده از چدن

1- Mechanical crimping

2- Surface box

- ۶-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۴، دریچه‌های آدمرو و آبگیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و پیاده‌رو- قسمت ۴: دریچه‌های آدمرو و آبگیر ساخته شده از بتن مسلح با فولاد
- ۷-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۵، دریچه‌های آدمرو و آبگیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و پیاده‌رو- قسمت ۵: دریچه‌های آدمرو و آبگیر ساخته شده از مواد کامپوزیتی
- ۸-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۶، دریچه‌های آدمرو و آبگیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و پیاده‌رو- قسمت ۶: دریچه‌های آدمرو و آبگیر ساخته شده از پلی‌پروپیلن (PP)، پلی‌اتیلن (PE) یا پلی‌(وینیل کلرید) صلب (PVC-U)

2-9 ISO 1461, Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications and testmethods

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۳۵۳: سال ۱۳۹۱، پوشش‌های گالوانیزه غوطه‌وری گرم بر روی قطعات آهنی و فولادی- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون، با استفاده از استاندارد ISO 1461:2009 تدوین شده است.

2-10 ISO 3452-1, Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 1: General principles

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۰۴۰-۱: سال ۱۳۹۴، آزمون غیرمخرب- آزمون مایع نافذ- قسمت ۱- اصول کلی، با استفاده از استاندارد ISO 3452-1:2013 تدوین شده است.

2-11 ISO 9606-1, Qualification testing of welders - Fusion welding - Part 1: Steels

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۵۹۶۱-۱: سال ۱۳۹۳، آزمون تایید صلاحیت جوشکاران- جوشکاری ذوبی- قسمت ۱- فولادها، با استفاده از استاندارد ISO 9606-1:2012+ Cor 1:2012 تدوین شده است.

2-12 ISO 9606-2, Qualification test of welders - Fusion welding - Part 2: Aluminium and aluminium alloys

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۵۹۶۱-۲: سال ۱۳۹۳، آزمون تایید صلاحیت جوشکاران- جوشکاری ذوبی- قسمت ۲- آلومینیم و آلیاژ‌های آلومینیم، با استفاده از استاندارد ISO 9606-2:2004 تدوین شده است.

2-13 ISO 14554 (all parts), Quality requirements for welding - Resistance welding of metallic materials

یادآوری- مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره ۱۴۵۵۴، الزامات کیفیتی جوشکاری- جوشکاری مقاومتی مواد فلزی، با استفاده از برخی قسمت‌های مجموعه استاندارد ISO 14554 تدوین شده است.

2-14 ISO 14732, Welding personnel - Qualification testing of welding operators and weld setters for mechanized and automatic welding of metallic materials

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۷۴۹: سال ۱۳۹۳، کارکنان جوشکاری- آزمون تایید صلاحیت اپراتورهای جوشکاری و تنظیم‌کنندگان جوش برای جوشکاری ماشینی و خودکار مواد فلزی، با استفاده از استاندارد ISO 14732:2013 تدوین شده است.

2-15 ISO 15609 (all parts), Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification

یادآوری- مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره ۱۲۹۹۵، مشخصات و تأیید صلاحیت دستورالعمل‌های جوشکاری مواد فلزی- مشخصات دستورالعمل جوشکاری، با استفاده از برخی قسمت‌های مجموعه استاندارد ISO 15609 تدوین شده است.

- 2-16** EN 206, Concrete - Specification, performance, production and conformity
- 2-17** EN 573-3, Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of wrought products - Part 3:Chemical composition and form of products
- 2-18** EN 1386, Aluminium and aluminium alloys - Tread plate – Specifications
- 2-19** EN 1676:2010, Aluminium and aluminium alloys - Alloyed ingots for remelting – Specifications

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۷۴۶: سال ۱۳۸۹، آلومینیم و آلیاژ‌های آلومینیم- شمش‌های آلیاژی برای ذوب مجدد- ویژگی‌ها، با استفاده از استاندارد ISO 17615:2007 تدوین شده است.

- 2-20** EN 1706, Aluminium and aluminium alloys - Castings - Chemical composition and mechanical properties

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۵۹۴: سال ۱۳۸۷، آلومینیم و آلیاژ‌های آلومینیم -قطعه‌های ریخته گری- ترکیب شیمیابی و خواص، با استفاده از استاندارد ISO 3522:2007 تدوین شده است.

- 2-21** EN 10025-1, Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery conditions

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۲۶۲-۱: سال ۱۳۹۱، فولادهای سازه‌ای گرم‌نوردیده -قسمت ۱: شرایط عمومی فنی تحویل، با استفاده از استاندارد EN 10025-1: 2004 تدوین شده است.

- 2-22** EN 10130, Cold rolled low carbon steel flat products for cold forming - Technical delivery conditions

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف ارائه شده در استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۴۹۷۶ به کار می‌روند.

۴ مواد

۱-۴ کلیات

دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر منطبق بر این استاندارد باید از مواد فهرست شده در زیر ساخته شوند:

الف- فولاد طبق زیربند ۴-۲؛

ب- فولاد ضدزنگ طبق زیربند ۴-۳؛

پ- آلیاژ‌های آلومینیم طبق زیربند ۴-۴.

برای درپوش‌های رده C و بالاتر، حداقل ضخامت مواد ورق قبل از اجرای تمهیدات حفاظت از خوردگی باید حداقل ۲/۷۵ mm باشد.

هر یک از اجزای ساخته شده از مواد مشخص شده در قسمت های الف تا پ می تواند در ترکیب با اجزای ساخته شده از مواد قید شده در استاندارد ملی ایران شماره ۲، ۱۴۹۷۶-۴، ۱۴۹۷۶-۵ یا ۱۴۹۷۶-۶ یا آب گیر باید منطبق بر الزامات طراحی، کارایی و آزمون استفاده شود. در این حالت ها، دریچه های آدمرو یا آب گیر باید منطبق بر الزامات طراحی، کارایی و آزمون مربوط در جدول ۱ باشند.

علاوه بر این، اجزا باید منطبق بر الزامات مربوط به مواد در استاندارد ملی ایران شماره ۲، ۱۴۹۷۶-۴ یا ۱۴۹۷۶-۵، ۱۴۹۷۶-۶ یا آب گیر باید براساس نوع مواد نشانه گذاری شوند. رده اظهار شده برای محصول ترکیبی باید به رده پایین تر تعیین شده برای هر جزء سازنده طبق قسمت مربوط از استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶ محدود شود.

مثال: اگر درپوش از جنس فولاد و رده 250 C بوده و قاب از جنس U-PVC و رده 125 باشد، دریچه آدمرو یا آب گیر با استاندارد ملی ایران شماره ۳ نشانه گذاری می شود، ولی رده اظهار شده برای محصول ترکیبی، برابر با رده قاب طبق استاندارد ملی ایران شماره ۶ است.

۲-۴ فولاد

۱-۲-۴ کلیات

دریچه های آدمرو و آب گیر فولادی باید از فولاد طبق استاندارد ملی ایران شماره ۵۷۲۲، استاندارد ملی ایران شماره ۵۷۲۳ EN 10130 یا 10025-۱-EN، ساخته شوند و در مقابل خوردگی مقاوم باشند. برای استفاده در شرایط عادی، مقاومت به خوردگی می تواند به روش گالوانیزه گرم روی سطح تمیز طبق زیریند ۲-۲-۴ تضمین شود. قبل از اجرای هرگونه سامانه حافظت از خوردگی، سطح دریچه های آدمرو و آب گیر باید آماده سازی شود.

۲-۲-۴ گالوانیزه گرم

مقاومت به خوردگی حاصل از گالوانیزه گرم باید طبق ISO 1461 باشد. تمام لبه های تیز حاصل از گالوانیزه کردن باید برداشته شوند.

پس از گالوانیزه کردن دریچه آدمرو یا آب گیر، دریچه می تواند تاب گیری^۱ شود تا هیچگونه اعوجاجی قبل از جاسازی درپوش آدمرو یا قسمت مشبك آب گیر در قاب وجود نداشته باشد. عملیات تاب گیری نباید اثر منفی بر یکپارچگی پوشش گالوانیزه یا ساختار دریچه داشته باشد.

یادآوری ۱- گالوانیزه گرم به عنوان سامانه حافظت از خوردگی در نظر گرفته می شود و جزو پوشش های مورد استفاده برای مقاصد زیبایی محسوب نمی شود.

یادآوری ۲- سایر پوشش های تکمیلی می توانند روی سطح گالوانیزه اعمال شوند، برای مثال، سامانه های پوشش دهی یا رنگ.

1- Straightened

۳-۴ فولاد ضدزنگ

دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر از جنس فولاد ضدزنگ برای استفاده در شرایط عادی (زیربند ۱-۵ استاندارد ملی ایران شماره ۱ (۱۴۹۷۶-۱) باید از گونه‌های فولاد ضدزنگ آستینتی^۱ ۱،۴۰۷، ۱،۴۳۰۶، ۱،۴۳۰۱، ۱،۴۴۰۱، ۱،۴۴۳۲، ۱،۴۵۷۱ طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱ ساخته شوند. برای شرایط عادی، حافظت از خوردگی سطح لازم نیست. پس از ساخت، به منظور پرهیز از آلودگی آهن، فرایندهای پرداخت کاری تکمیلی مناسب لازم است. برای مثال، محلهای اتصال جوشی باید به وسیله فرایند ایجاد لایه بی‌اثر توسط اسیدشویی^۲ یا ساقمه‌پاشی^۳ پرداخت شوند.

اگر دریچه‌های آدمرو یا آب‌گیر در معرض شرایط سخت‌تر (از قبیل محیط‌های شیمیایی مهاجم) باشند، توصیه می‌شود از گونه‌های دیگر فولاد ضدزنگ یا از روش‌های حافظت از خوردگی استفاده شود.

دریچه‌های آدمرو یا آب‌گیر ساخته شده از فولاد ضدزنگ می‌توانند با عملیات زیباسازی سطحی (از قبیل لعاب‌کاری یا رنگ‌کاری یا تمیزکاری یا پاشش پودر شیشه^۴) تهیه شوند.

۴-۴ آلیاژهای آلومینیم

دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر از جنس آلومینیم باید از آلیاژهای آلومینیم طبق EN 1706، EN 1676 یا EN 573-3 برای استفاده در شرایط «تر و خشک چرخه‌ای» و محیط شیمیایی اندکی مهاجم منطبق بر زیربند ۱-۵ استاندارد ملی ایران شماره ۱ (۱۴۹۷۶-۱) ساخته شوند. برای آلیاژهای با میزان مس کمتر از٪ ۰،۱ حفاظت از خوردگی اضافی لازم نیست. همچنین، حفاظت از خوردگی می‌تواند به وسیله آندایزکردن طبق رده ISO 7599 AA 25 در حاصل شود. در صورت استفاده از سایر سامانه‌های حفاظت از خوردگی بجز آندایزکردن یا انتخاب آلیاژهای با مقاومت به خوردگی مشخص، حفاظت از خوردگی حاصل از سامانه‌های فوق باید حداقل به اندازه حفاظت از خوردگی حاصل از آندایزکردن باشد.

اگر دریچه‌های آدمرو یا آب‌گیر در معرض شرایط سخت‌تر (از قبیل محیط‌های شیمیایی مهاجم) باشند، توصیه می‌شود از گونه‌های دیگر آلومینیم یا از روش‌های حافظت از خوردگی استفاده شود.

بجز آندایزکردن یا انتخاب آلیاژهای با مقاومت به خوردگی مشخص، حفاظت از خوردگی حاصل از سامانه‌های فوق باید حداقل به اندازه حفاظت از خوردگی حاصل از آندایزکردن باشد. ورق‌های آلومینیومی آجر دار^۵ باید طبق EN 1386 باشند. استفاده از آن‌ها برای دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر باید به رده‌های A 15 تا C 250 محدود شود.

-
- 1- Austenitic stainless steel
 - 2- Pickle passivation process
 - 3- Shot blast
 - 4- Bead blast
 - 5- Tread

۵-۴ پرکننده‌های درپوش

برای درپوش‌هایی که به صورت پرشده به بازار عرضه می‌شوند، پرکننده باید حاوی یکی از موارد زیر باشد:

الف- بتن با حداقل مقاومت فشاری C35/45 طبق EN 206 و حداقل مناسب برای استفاده در شرایط «تر و خشک چرخه‌ای»، یا

ب- سایر مواد منطبق بر شرایط محل نصب/استفاده مورد نظر با استاندارد ملی/بین‌المللی مربوط و حداقل مناسب برای استفاده در شرایط «تر و خشک چرخه‌ای».

یادآوری- C35 نشانگر مقاومت استوانه‌ای و C45 نشانگر مقاومت مکعبی بتن است.

اگر درپوش‌ها به صورت پرنشده به بازار عرضه شده و پرکردن بعداً انجام می‌شود، مواد پرکننده باید حداقل مقادیر کارایی نظیر بتن یامصالح روسازی اطراف را داشته باشد و الزامات استانداردهای ملی یا بین‌المللی مناسب را برآورده کند.

۵ الزامات

۱-۵ الزامات طراحی و کارایی

دریچه‌های آدمرو یا آب‌گیر ساخته شده از مواد منطبق بر زیربند ۱-۴ باید الزامات طراحی، کارایی و آزمون را طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۱ که در جدول ۱ فهرست شده است، برآورده کند.

جدول ۱- الزامات طراحی، کارایی و آزمون طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۴۹۷۶ برای دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر ساخته شده از فولاد نرم، فولاد ضد زنگ یا آلیاژهای آلومینیم

رده						آزمون طبق INSO 14976-1، زیربند	الزامات طبق INSO 14976-1، زیربند	مشخصه
F 900	E 600	D 400	C 250	B 125	A 15			مربوط به طراحی
✓	✓	✓	✓	✓	✓	۱-۴-۸	۱-۶	منافذ تهویه درپوش
✓	✓	✓	✓	✓	✓	۲-۴-۸	۲-۶	دهانه توخالی دریچه‌های آدمرو برای ورود انسان
✓	✓	✓	-	-	-	۳-۴-۸	۳-۶	عمق جاسازی
✓	✓	✓	✓	✓	✓	۴-۴-۸	۴-۶	لقی
✓	✓	✓	-	-	-	۵-۴-۸	۵-۶	سازگاری نشیمن‌گاهها
✓	✓	✓	✓	✓	✓	۷-۴-۸	۷-۶	تحویه باز و بست درپوش‌ها و قسمت‌های مشبك
✓	✓	✓	✓	✓	✓	۸-۴-۸	۸-۶	ابعاد شکاف‌های قسمت مشبك
✓	✓	✓	✓	✓	✓	۹-۴-۸	۹-۶	تشتک‌ها و سبدهای آشغال‌گیر
✓	✓	✓	✓	✓	✓	۱۰-۴-۸	۱۰-۶	استقرار درپوش و قسمت مشبك
✓	✓	✓	-	-	-	۱۱-۴-۸	۱۱-۶	تخت‌بودن درپوش‌های آدمرو و قسمت‌های مشبك
✓	✓	✓	✓	✓	✓	۱۲-۴-۸	۱۲-۶	نقعر قسمت‌های مشبك
✓	✓	✓	✓	✓	✓	۱۳-۴-۸	۱۳-۶	شرایط سطح
✓	✓	✓	✓	✓	✓	بازرسی چشمی وجود مهاری‌ها	۱۴-۶	دریچه‌های آدمرو با ویژگی درزگیری
✓	✓	✓	✓	✓	✓	۱۴-۴-۸	۱۵-۶	ناحیه تحمل کننده بار در قاب
✓	✓	✓	-	-	-	۱۵-۴-۸	۱۶-۶	عمق قاب
✓	✓	✓	✓	✓	✓	۱۶-۴-۸	۱۷-۶	زاویه بازشو برای درپوش/قسمت مشبك لولادار
✓	✓	✓	✓	✓	✓	بازرسی چشمی	۱-۷	وضعیت ظاهری
مربوط به کارایی								
✓	✓	✓	✓	✓	✓	۳-۸	۲-۷	ظرفیت باربری
✓	✓	✓	✓	✓	✓	۲-۸	۳-۷	مانایی دائمی
✓	✓	✓	✓	✓	✓	۶-۴-۸	۶-۶	محکم نگهداشت درپوش/قسمت مشبك درون قاب
✓	✓	✓	✓	✓	✓	۱۳-۴-۸	۴-۷	مقاومت به لغزندگی
✓	✓	✓	✓	✓	✓	۵-۸	۵-۷	ایمنی کودک

۲-۵ درپوش‌های حاوی پرکننده

پس از انجام آزمون طبق بند ۸ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۱، درپوش‌هایی که به صورت پرشده با بتن یا سایر مواد به بازار عرضه می‌شوند و درپوش‌هایی که بعدا قرار است پر شوند و به صورت پرنشه به بازار عرضه می‌شوند، باید الزامات داده شده در بندهای ۴ و ۵ را برآورده کنند.

درپوش‌های رده‌های A و B 125 که بعدا قرار است پر شوند و به صورت پرنشه به بازار عرضه می‌شوند و فقط در حالت پرشده قادر به برآورده کردن رده نیروی اظهارشده باشند، می‌توانند بعدا در محل نصب با بتن طبق زیربند ۴-۵ پر شوند. این درپوش‌ها در حالت پرشده با بتن باید منطبق بر الزامات بندهای ۴ و ۵ باشند.

درپوش‌های فوق باید پس از پرشدن طبق دستورالعمل‌های پرکردن ارائه شده توسط تولیدکننده آزمون شوند. دستورالعمل‌های تولیدکننده باید همراه با محصول باشد و باید تمام اطلاعات لازم برای روش پر کردن، شامل گونه مواد مورد استفاده بهمنظور تضمین مقادیر کارایی اظهارشده پس از پرکردن، را داشته باشند.

پس از عرضه دریچه آدمرو یا آب‌گیر با درپوش پرنشه به بازار، مواد پرکننده مشمول انتخاب توسط کاربر نهايی یا کارفرما است. توصیه می‌شود که کارایی آن‌ها حین بهره‌برداری و دوام آن‌ها از نظر انطباق با شرایط محل نصب/استفاده مورد نظر طبق استانداردهای ملی/بین‌المللی مربوط کنترل شود. اگر مقاومت به ذوب-انجماد لازم باشد، درپوش‌های پرشده با بتن باید الزامات ذوب-انجماد را مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۴ برآورده کنند.

۳-۵ مشخصات مربوط به مواد برای دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر ساخته شده از فولاد نرم یا آلیاژ‌های آلومینیم

۳-۵-۱ واکنش به آتش

اگر استفاده از دریچه‌های آدمرو یا آب‌گیر منطبق بر این استاندارد مشمول مقررات ملی الزامات واکنش به آتش باشد، واکنش آن‌ها به آتش باید اظهار شود. دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر ساخته شده از فولاد یا آلیاژ‌های آلومینیم بدون نیاز به انجام آزمون^۱ (CWT)، طبق تصمیم کمیسیون مربوط^۲، به عنوان رده A1 تقسیم‌بندی می‌شوند.

یادآوری ۱- فولاد یا آلیاژ‌های آلومینیم، به عنوان مصالحی با توزیع همگن در این محصولات (چه در ترکیب با بتن و چه بدون آن)، به عنوان موادی با کارایی معلوم و پایدار از نظر کارایی واکنش به آتش درنظر گرفته می‌شود؛ زیرا حاوی هیچ ماده آلی نبوده و درنتیجه در آتش‌گیری مشارکت نمی‌کند. تحت این شرایط، آن‌ها می‌توانند به عنوان مصالح رده A1 در نظر گرفته شوند.

یادآوری ۲- رده کارایی واکنش به آتش دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر ساخته شده از فولاد یا آلیاژ‌های آلومینیم، به عنوان رده مصالح سازنده دریچه (یعنی فولاد یا آلیاژ‌های آلومینیم) در نظر گرفته می‌شود.

1- Classified Without Testing

۲- تصمیم کمیسیون 96/603/EC مورخ 10-04-1996 (OJEU L 267) مشاهده شود؛ که دوبار توسط کمیسیون 2000/605/EC مورخ 26-09-2000 (OJEU L 258) مشاهده شود و توسط کمیسیون 2003/424/EC مورخ 06-06-2003 (OJEU L 144) مشاهده شود) اصلاحیه خورده است.

A1 اگر استفاده از دریچه‌های آدمرو یا آب‌گیر مشمول مقررات ملی الزامات واکنش به آتش نباشد، رده (بالا مشاهده شود) یا «کارایی تعیین نشده» (NPD)، می‌تواند اظهار شود.

یادآوری ۳ - اگر سازگاری نشیمن‌گاه با استفاده از قسمت‌های ضربه‌گیر به دست می‌آید، با در نظر گرفتن وضعیت کاربری نهایی، فقط ناحیه قابل صرفنظری از قسمت ضربه‌گیر ممکن است درمعرض آتش قرار گیرد. لذا هیچ ارتباطی با کارایی واکنش به آتش وجود ندارد و قسمت‌های ضربه‌گیر جاسازی شده قادر به شروع یا افزایش آتش در آنجا نیستند. آن‌ها در گسترش آتش سهیم نیستند و بر رفتار آتش‌گیری مصالح مجاور نیز تاثیر ندارند. هم‌چنین، سهم آن‌ها در افزایش آتش قابل صرفنظر کردن است. با توجه به این موارد، انجام آزمون مجزا و رده‌بندی قسمت‌های ضربه‌گیر لازم نیست.

۲-۳-۵ دوام

۱-۲-۳-۵ کلیات

مواد مشخص شده در بند ۴ که شامل الزامات حفاظت از خوردگی آن‌ها نیز می‌شود، موادی با کارایی معلوم و پایدار با توجه به کاربرد آن‌ها در محدوده دامنه کاربرد این استاندارد هستند. آزمون‌های اضافی برای اطمینان از دوام آن‌ها لازم نیست.

دوام دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر ساخته شده از فولاد نرم، فولاد ضد زنگ یا آلیاژهای آلومینیم به ویژگی‌های طراحی و شرایط درمعرض گذاری (مطابق با زیربند ۱-۵ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۱) بستگی دارد. مواد توصیف شده در بند ۴ و چارچوب کاری الزامات و روش‌های آزمون تجویز شده برای مشخصات کارایی الزامی طبق بند ۵ نیز منعکس کننده دوام دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر است.

۲-۲-۳-۵ دوام ظرفیت باربری

دوام ظرفیت باربری، با برآورده سازی الزامات زیربند‌های ۲-۷ و ۳-۷ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۱ و نسبت بین نیروی آزمون و حداکثر نیروی مورد انتظار در بهره‌برداری و با توجه به رفتار پایدار مواد مشخص شده در بند ۴ (که تمام اثراتی که بر دوام ظرفیت باربری تاثیر دارند را پوشش می‌دهد)، تضمین می‌شود.

۳-۲-۳-۵ دوام محکم نگهداشت در پوش/قسمت مشبك درون قاب

دوام محکم نگهداشت در پوش/قسمت مشبك درون قابدر مقابل فشار رو به بالای اتفاقی آب، با استفاده از موادی با مقاومت اثبات شده به خوردگی و پذیرش در آزمون طبق زیربند ۶-۴-۸ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۱ تضمین می‌شود.

۴-۲-۳-۵ دوام مقاومت به لغزندگی

دوام مقاومت به لغزندگی در مقابل افت چنگزنی^۱، با برآورده سازی الزامات زیربند ۴-۷ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۱، با توجه به مقاومت پایدار خود ماده به افت چنگزنی تحت شرایط عادی استفاده تضمین می‌شود.

۵-۲-۳ دوام اثربخشی مشخصات ایمنی کودک

دوام مشخصات ایمنی کودک که مربوط به مقاومت دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر به برداشته شدن توسط کودک است، با بازرسی مجدد کارآمدبودن وزن یا جزء قفل کن یا اجزای نگهدارنده، بحسب کاربرد، پس از آزمون طبق زیریند ۶-۴-۸ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۱، تضمین می‌شود.

۳-۵ مواد خطرناک

هنگام عرضه محصولات منطبق بر این استاندارد به بازار، ممکن است انتشار، و گاهی اوقات، میزان مواد خطرناک نیاز به تصدیق و اظهار بر اساس مقررات ملی مربوط را داشته باشد.

۴-۵ الزامات تکمیلی دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر ساخته شده از فولاد یا آلیاژهای آلومینیم

۱-۴ ساخت

جوش‌ها از نظر یکپارچگی باید به صورت چشمی بررسی شوند. مشخصات و ارزیابی کیفی روش‌های جوش‌کاری برای درپوش‌ها باید منطبق بر قسمت مرتبط از مجموعه استاندارد ISO 15609 باشد. ساخت اجزای جوش‌شده به روش ذوبی^۱ در یک دریچه آدمرو دست‌ساز باید توسط جوش‌کارتاًیید صلاحیت‌شده با روش‌های ارائه شده در ISO 9606-2 و ISO 9606-1 برای فولاد و آلیاژهای آلومینیم انجام شود.

ساخت اجزای فلزی جوش‌شده به روش مقاومتی^۲ باید منطبق بر الامات کیفیتی ISO 14554 (تمام قسمت‌ها) باشد. آزمون تایید صلاحیت اپراتورهای جوش برای جوش‌کاری به روش ذوبی و جوش‌کاری به روش مقاومتی برای جوش‌کاری کاملاً ماشینی و خودکار مواد فلزی باید مطابق با ISO 14732 باشد. حین آزمون تایید صلاحیت، جوش‌ها باید طبق ISO 3452-1 ارزیابی شوند.

۴-۵ تغییرشکل تحت نیرو

حداکثر تغییرشکل تحت نیرو برای درپوش‌های پرشده با مواد تُرد^۳ به غیر از بتن باید مساوی یا کوچک‌تر از CO/360 باشد. برای درپوش‌های پرشده با بتن حداکثر تغییرشکل تحت نیرو باید مساوی یا بزرگ‌تر از CO/250 باشد. برای سایر درپوش‌های منطبق بر این استاندارد، جداکثر تغییرشکل تحت نیرو باید به صورت mm بر mm دهانه توخالی اظهار شوند.

۶ انجام آزمون

۱-۶ کلیات

دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر منطبق بر این استاندارد باید به صورت واحدهای کامل در وضعیت شرایط بهره‌برداری خود، طوری که درپوش/قسمت مشبك به صورت مناسب درون قاب قرار گیرد، آزمون شوند.

1- Fusion

2- Resistance

3- Brittle

آزمون باید طبق جدول ۱ در بند ۸ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۱، و علاوه بر آن، طبق زیربند ۶-۲-۶ انجام شود.

دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر شامل درپوش‌های حاوی پرکننده یا درپوش‌هایی که قرار است بعداً پر شوند، باید به صورت زیر آزمون شوند:

الف- درپوش‌هایی که به صورت پرشده با بتون یا سایر مواد پرکننده به بازار عرضه می‌شوند، باید در شرایط پرشده آزمون شوند.

ب- درپوش‌هایی که به صورت پرنشده به بازار عرضه می‌شوند، باید بدون پرکننده آزمون شوند.

پ- درپوش‌ها برای حوزه کاربرد رده‌های A ۱۵ تا B ۱۲۵ که به صورت پرنشده و بعداً پرشده طبق دستورالعمل‌های تولیدکننده به بازار عرضه می‌شوند، باید با بتون طبق دستورالعمل‌های تولیدکننده برای پرکردن آزمون شوند.

تمام محصولات آزمون شده باید به صورت چشمی و بدون بزرگنمایی بازرسی شوند.

۲-۶ آزمون تغییرشکل تحت نیرو

تغییرشکل تحت نیرو باید طبق پیوست الف با اعمال نیروی آزمون $F_T = 1/3 F_D$ آزمون شود.

۷ ارزیابی و تصدیق ثبات کارایی (AVCP)

۱-۷ کلیات

انطباق دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر با الزامات این استاندارد و مقادیر کارایی اظهارشده توسط تولیدکننده در اظهارنامه کارایی^۱ (DoP) باید با روش‌های زیر اثبات شود:

— تعیین نوع محصول براساس آزمون نوعی^۲ ؟

— کنترل تولید کارخانه^۳ توسط تولیدکننده، شامل ارزیابی محصول.

تولیدکننده باید همیشه کنترل کلی را حفظ کند و باید راهکارهای لازم برای مسئولیت‌پذیری در قبال انطباق محصول با مقادیر کارایی اظهارشده را داشته باشد.

۲-۷ آزمون نوعی

۱-۲-۷ کلیات

اگر تولیدکننده قصد اظهار مقادیر کارایی را داشته باشد، تمام مقادیر کارایی مربوط به مشخصات موجود در این استاندارد باید تعیین شوند؛ بجز مواردی که استاندارد مجوز اظهار آن‌ها بدون انجام آزمون را داده باشد

1- Declaration of Performance

2- Type testing

3- Factory production control

(برای مثال، استفاده از داده‌های موجود قبلی، کارایی رده‌بندی شده بدون انجام آزمون اضافی^۱ (CWFT) و کارایی پذیرفته شده به صورت مرسوم).

ارزیابی که قبلاً طبق مقررات این استاندارد انجام شده باشد می‌تواند در نظر گرفته شود؛ به شرطی که تحت روش آزمون یکسان یا سخت‌گیرانه‌تر و با سامانه AVCP یکسان روی همان محصول یا محصولاتی با طراحی، ساختار و قابلیت مشابه طوری انجام شده باشد که نتایج برای محصول تحت بررسی قابل کاربرد باشد.

یادآوری ۱ - سامانه AVCP یکسان به معنای انجام آزمون توسط شخص ثالث مستقل، در صورت کاربرد، تحت مسئولیت یک سازمان گواهی‌دهنده محصول مطلع، در صورت کاربرد، است.

برای مقاصد ارزیابی، محصولات تولیدکننده می‌توانند به صورت خانواده گروه‌بندی شوند؛ طوری که نتایج برای یک یا چند مشخصه از هر محصول درون خانواده نماینده همان مشخصه برای تمام محصولات آن خانواده باشد.

یادآوری ۲ - محصولات بر حسب مشخصات متفاوت می‌توانند در خانواده‌های مختلف گروه‌بندی شوند.

توصیه می‌شود که ارجاع به استانداردهای روش ارزیابی انجام شود تا امکان انتخاب نمونه مناسب فراهم شود. علاوه بر این، تعیین نوع محصول باید برای تمام مشخصات موجود در استاندارد، که تولیدکننده برای آن‌ها مقادیر کارایی اظهار کرده است، انجام شود:

— در آغاز تولید دریچه آدمرو یا آب‌گیر جدید یا اصلاح شده (جز عضوی از همان طیف محصول)؛ یا

— در آغاز روش جدید یا اصلاح شده تولید (که می‌تواند بر مشخصات اظهار شده اثر داشته باشد)؛ یا

— در صورتی که تغییر در طراحی، مواد اولیه، تأمین کننده اجزا، یا روش تولید (مشمول موضوع تعریف خانواده) منجر به تغییر قابل توجه در یک یا چند مشخصه شود، آزمون نوعی باید برای مشخصه‌های مربوط تکرار شود.

اگر از اجزایی استفاده شود که مشخصات آن‌ها قبلاً توسط تولیدکننده آن جزء، براساس روش‌های ارزیابی سایر استانداردهای محصول، تعیین شده باشد، این مشخصات نیاز به ارزیابی مجدد ندارند. ویژگی‌های این اجزا باید مستندسازی شود.

۲-۷ نمونه‌های آزمون، انجام آزمون و معیارهای پذیرش

تعداد نمونه‌های دریچه آدمرو و آب‌گیر تحت آزمون ارزیابی باید طبق جدول ۲ باشد. مشخصاتی که برای آن‌ها مقادیر کارایی اظهار می‌شود، با حروف ضخیم نوشته می‌شوند.

جدول ۲- تعداد نمونه های تحت آزمون و معیارهای پذیرش

مشخصه	الزامات طبق زیربند	روش ارزیابی طبق زیربند	تعداد نمونه ها الف	معیارهای پذیرش
برای مقادیر کارایی اظهارشده:				
واکنش به آتش	۱-۳-۵	رد بندی بدون آزمون (CWT)	-	A1 INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۱-۳-۵، رده
قاب	۱-۵	INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۱۴-۴-۸	۳	ناحیه تحمل کننده بار در محاسبه شده $P_b \leq 7,5 \text{ N/mm}^2$ INSO ۱۴۹۷۶-۱
ظرفیت باربری	۱-۵	INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۳-۸	۳	آزمون برای رده اظهارشده INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۲-۷، نیروی آزمون برای رده اظهارشده
مانایی دائمی	۱-۵	INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۲-۸	۳	برای رده اظهارشده INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۳-۷، مقدار مجاز
محکم نگهداشت در پوش/قسمت مشبك درون قاب	۱-۵	INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۶-۴-۸	۳	روش اظهارشده و وزن بر حسب kg یا مقدار F_v بر حسب mm و h مناسب بر حسب kN بر حسب کاربرد INSO ۱۴۹۷۶-۱
ایمنی کودک	۱-۵	INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۵-۸	۳	وزن اظهارشده INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۵-۷، روش یا
مقاومت به لغزندگی:				
الف- درپوش ها با				
- سطح بتني	۱-۵	INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۱۳-۴-۸	۳	اطهارشده به صورت «سطح بتني» برای مصالح استفاده شده INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۲-۴-۷، الف
- الگوی برجسته	۱-۵	INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۱۳-۴-۸	۳	اطهارشده به صورت «الگوی برجسته» INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۲-۴-۷، ب
- سایر سطوح	۱-۵	INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۱۳-۴-۸	۳	برای مقدار محاسبه شده و اظهارشده USRV INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۲-۴-۷، پ
ب- قسمت های مشبك	۱-۵	INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۱۳-۴-۸	۳	اطهارشده به صورت «الگوی برجسته» برای الگوی برجسته مشخص یا «شکاف ها» برای ابعاد اندازه گیری شده شکاف INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۳-۴-۷
پ- قاب با حداکثر عرض افقی قابل روئیت: - $\leq 40 \text{ mm}$ یا - $> 40 \text{ mm}$ -	۱-۵	INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۴-۴-۷	۳	طبق بند الزامات مربوط تعیین شده و به صورت زیر بیان می شود: - «NPD» برای $\leq 40 \text{ mm}$ یا - روش یا مقدار برای $> 40 \text{ mm}$

جدول ۲- تعداد نمونه‌های تحت آزمون و معیارهای پذیرش - ادامه

مشخصه	الزامات طبق زیربند	روش ارزیابی طبق زیربند	تعداد نمونه‌ها الف	معیارهای پذیرش
دوام:				
ظرفیت باربری در مقابل نقیصه مکانیکی	۲-۳-۵	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۳-۸ و ۲-۸	۳	، INSO ۱۴۹۷۶-۲، زیربند ۱-۴، INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربندهای ۲-۷ و ۳-۷، اظهارشده به صورت «قبول» طبق مواد و روش آزمون استفاده شده
محکم نگهداشتن در مقابل فشار رو به بالای اتفاقی آب	۲-۳-۵	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۶-۴-۸	۳	، INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۶-۶، اظهارشده به صورت «قبول» طبق مواد و روش آزمون استفاده شده
مقاومت به لغزندگی در مقابل افت چنگزنی	۲-۳-۵	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۱۳-۴-۸	۳	، INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۴-۷، اظهارشده به صورت «قبول» برای مواد و روش آزمون اظهارشده و برای مقدار اندازه‌گیری شده اظهارشده USRV
اثربخشی مشخصات ایمنی کودک	۲-۳-۵	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۶-۴-۸	۳	، INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۶-۶، اظهارشده به صورت «قبول» برای مواد و روش آزمون اظهارشده
برای طراحی:				
منافذ تهویه در پوش‌ها	۱-۵	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۱-۴-۸	۳	، INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۱-۶
دهانه توخالی در پوش‌های آدم‌رو برای ورود انسان	۱-۵	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۲-۴-۸	۳	، INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۲-۶
عمق جاسازی	۱-۵	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۳-۴-۸	۳	، INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۳-۶
لقی	۱-۵	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۴-۴-۸	۳	، INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۴-۶
سازگاری نشیمن‌گاهها	۱-۵	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۵-۴-۸	۳	، INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۵-۶
نحوه باز و بست در پوش‌ها و قسمت‌های مشبك	۱-۵	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۷-۴-۸	۳	، INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۷-۶
بعاد شکاف قسمت‌های مشبك	۱-۵	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۸-۴-۸	۳	، INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۸-۶
تشک‌ها و سبدهای آشغال‌گير	۱-۵	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۹-۴-۸	۳	، INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۹-۶
استقرار در پوش‌ها و قسمت‌های مشبك	۱-۵	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۱۰-۴-۸	۳	، INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۱۰-۶

جدول ۲- تعداد نمونه‌های تحت آزمون و معیارهای پذیرش - ادامه

معیارهای پذیرش	تعداد نمونه‌ها	روش ارزیابی طبق زیربند	الزامات طبق زیربند	مشخصه
INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۱۱-۶	۳	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۱۱-۴-۸	۱-۵	تخت بودن در پوشها و قسمت‌های مشبك آدمرو
INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۱۲-۶	۳	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۱۲-۴-۸	۱-۵	تقرع قسمت‌های مشبك
INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۱۳-۶	۳	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۱۳-۴-۸	۱-۵	شرایط سطح
INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۱۴-۶	۳	بازرسی چشمی وجود مهاری‌ها	۱-۵	دریچه‌های آدمرو با ویژگی درزگیری
INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۱۵-۶	۳	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۱۵-۴-۸	۱-۵	عمق قاب
INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۱۷-۶	۳	.INSO ۱۴۹۷۶-۱ ۱۶-۴-۸	۱-۵	زاویه بازشو در پوشها / قسمت‌های مشبك لولادار
INSO ۱۴۹۷۶-۱، زیربند ۱-۷	۳	بازرسی چشمی	۱-۵	وضعیت ظاهری
INSO ۱۴۹۷۶-۳، زیربند ۲-۴-۵	۳	.INSO ۱۴۹۷۶-۳ ۲-۶	۲-۴-۵	تغییر شکل تحت نیرو

الف اگر یکی از سه نمونه دچار نقیصه شود، آزمون می‌تواند با ۵ نمونه جدید تکرار شود. تمام ۵ نمونه باید در آزمون قبول شوند.

نسبت بین نیروی آزمون و حداکثر نیروی مورد انتظار در بهره‌برداری با توجه به رفتار پایدار مواد مشخص شده در بند ۴ تمام اثراتی که بر دوام ظرفیت باربری تاثیر دارد را پوشش می‌دهد.

۳ این مشخصه با استفاده از موادی با مقاومت اثبات شده به خوردنی و قبول شدن در آزمون طبق زیربند ۴-۸ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۱ تضمین می‌شود.

۳-۲-۷ گزارش‌های آزمون

نتایج تعیین نوع محصول باید در گزارش‌های آزمون مستندسازی شود. تمام نتایج آزمون باید توسط تولیدکننده به مدت حداقل ۱۰ سال پس از آخرین تاریخ تولید مرتبه دریچه آدمرو یا آب‌گیر حفظ شوند.

۴-۲-۷ نتایج به استراک گذاشتہ شده توسط سایر ذی‌نعمان

تولیدکننده می‌تواند از نتایج تعیین نوع محصول به دست آمده توسط شخص دیگر (برای مثال، توسط تولیدکننده‌ای دیگر، به عنوان کمکی متعارف به تولیدکننگان، یا توسط توسعه‌دهنده محصول) استفاده کند، تا اظهاریه خود درخصوص کارایی محصولی تولیدشده طبق طراحی (مانند ابعاد)، مواد اولیه، اجزا و روش تولید یکسان را توجیه کند؛ به شرطی که:

– نتایج برای محصولاتی با همان مشخصات اساسی مرتبط با کارایی محصول، معتبر باشند؛

– علاوه بر هرگونه اطلاعات اساسی برای تایید اینکه محصول همان مقادیر کارایی مربوط به مشخصات اساسی خاص را دارد، ذی‌نعم دیگر که تعیین نوع محصول را انجام داده است، باید صریحاً انتقال نتایج و

- گزارش آزمون مورد استفاده برای تعیین نوع محصول اخیر و انتقال اطلاعات مربوط به تاسیسات تولید و فرایند کنترل تولید درنظر گرفته شده در FPC را پذیرفته باشد؛
- تولیدکننده‌ای که از نتایج ذی‌نفع دیگر استفاده می‌کند، باید مسئولیت در قبال محصول دارای کارایی اظهارشده را بپذیرد و همچنین:
- مطمئن شود که محصول دارای همان مشخصات مرتبط با کارایی محصولی باشد که تعیین نوی شده است و از نظر تاسیسات تولید و فرایند کنترل تولید در مقایسه با محصولی که تعیین نوی شده است، تفاوت قابل توجهی وجود نداشته باشد؛
- یک کپی از گزارش تعیین نوع محصول نگه دارد که این گزارش حاوی اطلاعات مورد نیاز برای تصدیق این است که محصول طبق طراحی، مواد اولیه، اجزا و روش تولید یکسان تولید می‌شود.

۳-۷ کنترل تولید کارخانه (FPC)

۱-۳-۷ کلیات

تولیدکننده باید یک سامانه FPC را ایجاد، مستندسازی و حفظ کند تا از انطباق محصول عرضه شده به بازار با مقادیر کارایی مشخصات اساسی اطمینان حاصل کند.

سامانه FPC باید حاوی روش‌های اجرایی، بازرگانی و آزمون‌ها و ارزیابی‌های منظم و استفاده از نتایج برای کنترل مواد اولیه و سایر مواد یا اجزای ورودی، تجهیزات، فرایند تولید و محصول باشد.

تمام عناصر، الزامات و مقررات پذیرفته شده توسط تولیدکننده باید به روشنی نظاممند به شکل خط مشی‌ها و روش‌های اجرایی مکتوب مستندسازی شود.

این مستندسازی سامانه کنترل تولید کارخانه باید درکی مشترک از ارزیابی ثبات کارایی را تضمین کند و دستیابی به مقادیر لازم کارایی برای محصول و عملکرد مؤثر سامانه کنترل تولید تحت بررسی را امکان‌پذیر سازد. بنابراین، کنترل تولید کارخانه روش‌های عملیاتی و تمام اقداماتی را گرد هم می‌آورد که حفظ و کنترل انطباق محصول با مقادیر کارایی اظهارشده برای مشخصات اساسی را ممکن می‌کنند.

۲-۳-۷ الزامات

۱-۲-۳-۷ کلیات

تولیدکننده مسئول سازماندهی اجرای مؤثر سامانه FPC طبق محتوای این استاندارد است. وظایف و مسئولیت‌ها در سازمان کنترل تولید باید مستندسازی شده و مستندات باید به هنگام نگه داشته شوند.

مسئولیت، اختیارات و ارتباط بین کارکنانی که کار مؤثر بر ثبات محصول را مدیریت، اجرا و تصدیق می‌کنند، باید تعریف شود. این امر بویژه برای کارکنانی کاربرد دارد که وظیفه آن‌ها انجام اقدامات برای جلوگیری از وقوع بی‌ثباتی در محصول، اقدامات در صورت وقوع بی‌ثباتی و شناسایی و ثبت مسایل ثبات محصول است.

کارکنان انجام دهنده کار مؤثر بر ثبات کارایی محصول باید از نظر آموزش، مهارت‌ها و تجربه مناسب شایسته باشند و سوابق مربوط باید نگهداری شود.

در هر کارخانه، تولیدکننده می‌تواند به فردی با اختیارات لازم، اقداماتی برای انجام موارد زیر را محول کند:

— شناسایی روش‌های اجرایی برای اثبات کارایی محصول در مراحل مناسب؛

— شناسایی و گزارش هر مورد از بی‌ثباتی؛

— شناسایی روش‌های اجرایی برای اصلاح موارد بی‌ثباتی.

تولیدکننده باید مستندات تعريف‌کننده کنترل تولید کارخانه را تنظیم و به‌هنگام کند. توصیه می‌شود که مستندات و روش‌های اجرایی تولیدکننده مناسب محصول و فرایند تولید باشد. توصیه می‌شود سامانه FPC از نظر ثبات کارایی محصول به حدی مناسب از اطمینان برسد. این امر شامل موارد زیر است:

الف- تهیه روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مستندسازی‌شده مربوط به عملیات کنترل تولید کارخانه، طبق الزامات مشخصات فنی که به آن ارجاع می‌شود؛

ب- اجرای مؤثر این روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها؛

پ- گزارش این عملیات و نتایج آن‌ها؛

ت- استفاده از این نتایج برای تصحیح هرگونه انحراف، جبران اثرات این انحرافات، اصلاح هر مورد عدم انطباق حاصل از آن، و درصورت لزوم، بازنگری FPC برای برطرف کردن بی‌ثباتی کارایی.

در صورت وقوع برونسپاری، تولیدکننده باید کنترل کلی محصول را حفظ کند و مطمئن شود که تمام اطلاعات لازم برای برآورده شدن مسئولیت‌هایش طبق این استاندارد را دریافت می‌کند.

اگر تولیدکننده بخشی از محصول طراحی شده، تولیدشده، مونتاژ شده، بسته‌بندی شده، فرایندشده و/یا برچسب‌گذاری شده توسط برونسپاری را دارد، در صورت نیاز، FPC پیمانکار فرعی می‌تواند لحاظ شود.

تولیدکننده‌ای که تمام فعالیت‌هایش را برونسپاری می‌کند، تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند مسئولیت‌های فوق را به پیمانکار فرعی محول کند.

یادآوری- تولیدکننده‌ای که دارای سامانه ISO 9001 منطبق بر FPC باشند که به مقررات این استاندارد ارجاع می‌دهد، از نظر الزامات FPC منطبق در نظر گرفته می‌شوند.

۲-۲-۳-۷ تجهیزات

۱-۲-۲-۳-۷ آزمون

تمام تجهیزات توزین، اندازه‌گیری و آزمون باید کالیبره شده و به‌طور منظم طبق روش‌های اجرایی، تواترها و معیارهای مدون بازرسی شوند.

۲-۲-۲-۳-۷ تولید

تمام تجهیزات مورد استفاده در فرایند تولید باید به طور منظم بازرسی و نگهداری شوند تا اطمینان حاصل شود که استفاده، فرسایش یا نقیصه منجر به بی ثباتی در فرایند تولید نمی شود. بازرسی ها و نگهداری باید طبق روش های اجرایی مدون تولید کننده انجام و گزارش شود و سوابق به مدت تعریف شده در روش های اجرایی FPC تولید کننده حفظ شوند.

۳-۲-۳-۷ مواد اولیه و اجزا

مشخصات تمام مواد اولیه و اجزای ورودی و همچنین طرح بازرسی برای اطمینان از انطباق آنها باید مستندسازی شود. در صورت استفاده از اجزای عرضه شده به صورت کیت^۱، ثبات کارایی سامانه جزء باید همان مقداری باشد که در مشخصات فنی مناسب هماهنگ شده برای آن جزء ارائه شده است.

۴-۲-۳-۷ ردیابی و نشانه گذاری

هر یک از محصولات با توجه به منشأ تولید خود باید قابل شناسایی و ردیابی باشد. تولید کننده باید روش های اجرایی مکتوبی داشته باشد که تضمین کنند که فرایندهای مربوط به پیونددادن کدهای ردیابی و/یا نشانه ها به طور منظم بازرسی می شوند.

۵-۲-۳-۷ کنترل های حین فرایند تولید

تولید کننده باید تولید را تحت شرایط کنترل شده طرح ریزی کند و انجام دهد.

برای اجزای مورد استفاده در مونتاژ دریچه های آدمرو و آب گیر، مانند قسمت های ضربه گیر، پیچ ها و غیره که در این استاندارد مشخص نشده اند و مواد پوشش، مستندات تامین کننده از نظر انطباق با مشخصات تولید کننده، برای هر محموله باید بررسی شود. مستندات باید به مدت ۱۰ سال حفظ شوند.

برای تمام مواد منطبق بر بند ۴ این استاندارد، مورد استفاده در فرایند تولید دریچه های آدمرو و آب گیر، مستندات تامین کننده از نظر انطباق با مشخصات تولید کننده، برای هر محموله باید بررسی شود.

یادآوری - برای محموله های تامین کننده هایی که سامانه مدیریت کیفیت را ایجاد کرده اند، تواتر بازرسی با صلاح دید تولید کننده می تواند کاهش داده شود.

مواد اولیه مورد استفاده در فرایند تولید دریچه های آدمرو و آب گیر ساخته شده از فولاد یا آلیاژ های آلومینیم باید طبق جدول ۳ یا جدول ۴، بر حسب کاربرد، بازرسی شوند.

1- Supplied kit components

جدول ۳- بازرسی محموله مواد برای فولاد نرم و فولاد ضد زنگ

مدت حفظ مستندات	تواتر بازرسی	روش بازرسی	ویژگی تحت بازرسی
۱ سال	هر محموله	تأییدیه تأمین کننده الف	فولاد نرم
۱ سال	هر محموله	تأییدیه تأمین کننده الف	فولاد ضدزنگ

الف) برای تأییدیه تأمین کننده:

– محموله‌های مربوط به تأمین کنندگان دارای گواهی استقرار سامانه تضمین کیفیت، باید تحت کنترل تصادفی قرار گیرند.

– محموله‌های مربوط به تأمین کنندگان بدون گواهی استقرار سامانه تضمین کیفیت، باید تحت کنترل نظاممند برای هر محموله قرار گیرند.

جدول ۴- بازرسی محموله مواد برای آلیاژهای آلومینیم

مدت حفظ مستندات	تواتر بازرسی	روش بازرسی	ویژگی تحت بازرسی
–	به طور منظم	چشمی	ناحیه انبارش مواد اولیه
۱ سال	هر محموله	تأییدیه تأمین کننده الف	آلیاژهای آلومینیم (مطابق با زیربند ۴-۴)
۱ سال	هر محموله	مراجعةه به دستور کار	افزودنی‌ها

انرژی برای ذوب کردن:

۱ سال	به طور منظم/هنگام تغییر	تأییدیه تأمین کننده الف	گاز
۱ سال	به طور منظم طبق FPC	تأییدیه تأمین کننده الف و آزمون دانه‌بندی	ماسه برای قالب‌ها/ماهیچه‌ها

الف) برای تأییدیه تأمین کننده:

– محموله‌های مربوط به تأمین کنندگان دارای گواهی استقرار سامانه تضمین کیفیت، باید تحت کنترل تصادفی قرار گیرند.

– محموله‌های مربوط به تأمین کنندگان بدون گواهی استقرار سامانه تضمین کیفیت، باید تحت کنترل نظاممند برای هر محموله قرار گیرند.

پارامترهای فرایندی مرتبط زیر باید طبق دستورالعمل‌های فرایندی تولیدکننده، کنترل، اندازه‌گیری و مستندسازی شوند:

– قالب‌ها، ماهیچه‌ها و دمای ریختن مذاب در پاتیل/کوره، در صورت کاربرد؛

– خواص مکانیکی و ابعاد، در صورت کاربرد.

۷-۳-۶ آزمون و ارزیابی محصول

تولیدکننده باید روش‌های اجرایی را به منظور اطمینان از برقراری مقادیر مشخصاتی که برای آن‌ها معیارهای کارایی داده شده در جدول ۵ (با حروف ضخیم) را اظهار کرده است، ایجاد کند. مشخصات و ابزار کنترل باید مطابق با موارد ارائه شده در جدول ۵ باشد.

جدول ۵- آزمون مخصوصات نهایی

مشخصه	زیارات طبق زیربنده	روش ارزیابی طبق زیربنده	حداقل تواتر بازرگانی (تواتر: واحد محصول)	مدت حفظ مستندات
برای کارایی اظهارشده:				
واکنش به آتش	۱-۳-۵	ردبندی شده بدون انجام آزمون	-	-
ناحیه تحمل کننده بار در قاب	۱-۵	محاسبه طبق ۱۴-۴-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱	الف ۱:۵۰۰۰	۱۰ سال
ظرفیت باربری	۱-۵	۳-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱	الف ۱:۵۰۰۰	۱۰ سال
مانایی دائمی	۱-۵	۲-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱	الف ۱:۵۰۰۰	۱۰ سال
مشبك درون قاب	۱-۵	۶-۴-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱	الف ۱:۵۰۰۰	۱۰ سال
ایمنی کودک	۱-۵	۵-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱	الف ۱:۵۰۰۰	۱۰ سال
مقاومت به لغزنندگی	۱-۵	۱۳-۴-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱	الف ۱:۵۰۰۰	۱۰ سال
دوان:			الف ۱:۵۰۰۰	
— ظرفیت باربری	۲-۳-۵	۳-۸ و ۲-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱	الف ۱:۵۰۰۰	۱۰ سال
— محکم نگهداشت	۲-۳-۵	۶-۴-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱	الف ۱:۵۰۰۰	۱۰ سال
— مقاومت به لغزنندگی	۲-۳-۵	۱۳-۴-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱	الف ۱:۵۰۰۰	۱۰ سال
برای طراحی:				
منافذ تهویه درپوشها	۱-۵	۱-۴-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱، بازرگانی چشمی	هر درپوش	۵ سال
دهانه توخالی درپوش‌های آدمرو برای ورود انسان	۱-۵	۲-۴-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱، اندازه‌گیری	الف ۱:۵۰۰۰	۵ سال
عمق جاسازی	۱-۵	۳-۴-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱، اندازه‌گیری	الف ۱:۵۰۰۰	۵ سال
لقی	۱-۵	۴-۴-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱، اندازه‌گیری	الف ۱:۵۰۰۰	۵ سال
سازگاری نشیمن‌گاهها	۱-۵	۵-۴-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱، اندازه‌گیری	الف ۱:۵۰۰۰	۵ سال
نحوه باز و بست درپوش‌ها و قسمت‌های مشبك	۱-۵	۷-۴-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱، اندازه‌گیری	الف ۱:۵۰۰۰	۵ سال
ابعاد شکاف قسمت‌های مشبك	۱-۵	۸-۴-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱، اندازه‌گیری	الف ۱:۵۰۰۰	۵ سال
تشتکها و سبدهای آشغال‌گیر	۱-۵	۹-۴-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱	الف ۱:۵۰۰۰	۵ سال
استقرار درپوش‌ها و قسمت‌های مشبك	۱-۵	۱۰-۴-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱	الف ۱:۵۰۰۰	۵ سال
تختبودن درپوش‌ها و قسمت‌های مشبك آدمرو	۱-۵	۱۱-۴-۸، INSO ۱۴۹۷۶-۱	الف ۱:۵۰۰۰	۵ سال

جدول ۵- آزمون محصولات نهایی- ادامه

مشخصه	زیارات طبق زیربند	روش ارزیابی طبق زیربند	حداقل تواتر بازرگانی (تواتر: واحد محصول)	مدت حفظ مستندات
تقریبی مشترک	۱-۵	۱۲-۴-۸ INSO ۱۴۹۷۶-۱	الف ۱:۵۰۰۰	۵ سال
دریچه‌های آدم رو یا ویژگی درزگیری	۱-۵	بازرسی چشمی	الف ۱:۵۰۰۰	۵ سال
عمق قاب	۱-۵	۱۵-۴-۸ INSO ۱۴۹۷۶-۱	الف ۱:۵۰۰۰	۵ سال
زاویه بازشو در پوششها / قسمت‌های مشبک لولادار	۱-۵	۱۶-۴-۸ INSO ۱۴۹۷۶-۱	الف ۱:۵۰۰۰	۵ سال
وضعیت ظاهری	۱-۵	بازرسی چشمی	الف ۱:۵۰۰۰	۵ سال
نشانه‌گذاری	۹	بازرسی چشمی	هر محصول	۵ سال
تغییرشکل تحت نیرو	۲-۴-۵	۲-۶ INSO ۱۴۹۷۶-۳	الف ۱:۵۰۰۰	۵ سال
الف حداقل هر ۶ ماه انجام شود.				

۷-۲-۳-۷ محصولات نامنطبق

تولیدکننده باید روش‌های اجرایی مکتوب نحوه برخورد با محصول نامنطبق را داشته باشد. همچنین، در صورت وقوع، عدم انطباق محصول ثبت شود و سوابق به مدت تعیین شده در روش‌های اجرایی مکتوب نگه‌داری شود.

در صورت وقوع عدم انطباق محصول، مقررات محصول نامنطبق باید اعمال شود، اقدام/اقدامات اصلاحی باید بلا فاصله انجام شود و محصولات یا بجای نامنطبق باید قرنطینه شده و به طور مناسب شناسایی شوند. به محض اینکه نقص بر طرف شد، آزمون یا تصدیق مرتبط باید تکرار شود.

نتایج کنترل‌ها و آزمون‌ها باید به طور مناسب گزارش شود. توصیف محصول، تاریخ تولید، روش آزمون مورد پذیرش، نتایج آزمون و معیارهای پذیرش باید در سوابق با امضای فرد مسئول کنترل/آزمون آورده شود. برای نتایجی که الزامات این استاندارد را برآورده نمی‌کنند، اقدامات اصلاحی انجام شده برای اصلاح وضعیت (مانند آزمون‌های انجام شده اضافه، اصلاح فرایند تولید، دور انداختن یا اصلاح محصول) باید در سوابق ارائه شود.

۸-۲-۳-۷ اقدام اصلاحی

تولیدکننده باید روش‌های اجرایی مدون برای حذف علل عدم انطباق، به منظور جلوگیری از وقوع آن‌ها، را داشته باشد.

۹-۲-۳-۷ جابجایی، انبارش و بسته‌بندی

تولیدکننده باید روش‌های اجرایی فراهم کننده جابجایی محصول را داشته باشد و نواحی انبارش مناسبی که مانع از آسیب یا تخریب می‌شوند را باید فراهم کند.

۷-۳-۳ الزامات ویژه محصول

سامانه FPC باید به این استاندارد ارجاع دهد و انطباق محصولات عرضه شده به بازار با اظهارنامه کارایی را تضمین کند.

سامانه FPC باید شامل FPC ویژه محصول باشد، که روش‌های اجرایی برای اثبات انطباق محصول در مراحل مقتضی را شناسایی می‌کند؛ یعنی:

الف- کنترل‌ها و آزمون‌هایی که قبل از تولید و/یا حین آن طبق تواتر ارائه شده در طرح آزمون FPC انجام می‌شود؛

و/یا

ب- تصدیق‌ها و آزمون‌هایی که روی محصولات نهایی طبق تواتر ارائه شده در طرح آزمون FPC انجام می‌شود.

اگر تولیدکننده فقط از محصولات نهایی استفاده می‌کند، عملیات تحت قسمت ب باید منجر به سطح معادلی از انطباق محصول شود؛ طوری که انگار FPC حین تولید انجام شده باشد.

اگر تولیدکننده بخش‌هایی از تولید را خودش انجام داده باشد، عملیات تحت قسمت ب می‌تواند کاهش داده شود و بخشی از آن با عملیات تحت قسمت الف جایگزین شود. معمولاً هرچه بخش‌های بیشتری از تولید توسط تولیدکننده انجام شده باشد، عملیات بیشتری تحت قسمت ب می‌تواند با عملیات تحت قسمت الف جایگزین شود.

در هر حالت، عملیات باید منجر به سطح معادلی از انطباق محصول شود؛ طوری که انگار FPC حین تولید انجام شده باشد.

یادآوری- بسته به حالت خاص، انجام عملیات ارجاع شده تحت قسمت‌های الف و ب، فقط عملیات تحت قسمت الف یا فقط عملیات تحت قسمت ب می‌تواند ضروری باشد.

عملیات تحت قسمت الف برای اشاره به حالت‌های واسطه محصول، ماشین‌های تولید و تنظیمات آن‌ها و تجهیزات اندازه‌گیری وغیره است. این کنترل‌ها و آزمون‌ها و تواتر آن‌ها باید برمبنای نوع و ترکیب محصول، فرایند تولید و پیچیدگی آن، حساسیت ویژگی‌های محصول به تغییرات در پارامترهای تولید وغیره انتخاب شوند.

تولیدکننده باید سوابقی که ثابت کنند تولید نمونه‌برداری و آزمون شده است را ایجاد و نگهداری کند. این سوابق باید به وضوح نشان دهد که تولید معیارهای پذیرش را برآورده کرده است و باید حداقل به مدت سه سال در دسترس باشند.

۷-۳-۴ بازرسی اولیه کارخانه و FPC

بازرسی اولیه کارخانه و FPC باید پس از نهایی‌شدن فرایند تولید و حین عملیات انجام شود. به منظور تصدیق برآورده شدن الزامات زیربندهای ۷-۳-۷ و ۲-۳-۷، مستندات کارخانه و FPC باید ارزیابی شود.

حین بازرسی موارد زیر باید تصدیق شود:

الف- تمام منابع لازم برای دستیابی به مشخصات محصول ارائه شده در این استاندارد در محل وجود داشته و درست اجرا شده‌اند؛ و

ب- روش‌های اجرایی FPC در عمل طبق مستندات FPC پیروی می‌شوند؛ و

پ- محصول منطبق بر نمونه‌های نوعی محصولی است که برای آن انطباق کارایی محصول با اظهارنامه کارایی (DoP) تصدیق شده است.

تمام مکان‌هایی که در آن‌ها مونتاژ نهایی یا حداقل آزمون نهایی محصول مرتبط انجام می‌شود باید ارزیابی شوند، تا تصدیق شود که شرایط الف تا پ در محل وجود داشته و اجرا شده‌اند. اگر سامانه FPC بیش از یک محصول، خط تولید یا فرایند تولید را پوشش دهد، و پس از ارزیابی یک محصولیک محصول، خط تولید یا فرایند تولید تصدیق شود که الزامات عمومی برآورده می‌شود، در اینصورت برای ارزیابی FPC یک محصول، خط تولید یا فرایند تولید دیگر، ارزیابی الزامات عمومی نیاز به تکرار ندارد.

تمام ارزیابی‌ها و نتایج آن‌ها باید در گزارش بازرسی اولیه مستندسازی شود.

۵-۳-۷ نظارت پیوسته بر FPC

نظارت بر FPC باید یکبار در سال انجام شود. نظارت بر FPC باید شامل مرور طرح(های) آزمون FPC و فرایند(های) تولید برای هر محصول به منظور تعیین وقوع تغییر نسبت به زمان آخرین ارزیابی نظارت است. اهمیت هر یک از تغییرات باید ارزیابی شود.

به منظور اطمینان از اینکه طرح‌های آزمون هنوز درست اجرا می‌شوند و تجهیزات تولید هنوز درست نگهداری شده و در بازه‌های زمانی مناسب کالیبره می‌شوند، بررسی‌ها باید انجام شود.

سوابق آزمون‌ها و اندازه‌گیری انجام شده حین فرایند تولید و روی محصول نهایی باید مرور شود تا اطمینان حاصل شود که مقادیر به دست آمده هنوز با همان مقادیر مربوط به نمونه‌های ارائه شده برای تعیین نوع محصول مطابقت دارد و اقدامات اصلاحی برای محصولات نامنطبق انجام شده است.

۶-۳-۷ روش اجرایی برای اصلاحات

اگر اصلاحات روی محصول، فرایند تولید یا سامانه FPC طوری انجام شود که هر یک از مشخصات اظهارشده طبق این استاندارد را تحت تاثیر قرار دهد، در این صورت تمام مشخصاتی که برای آن‌ها تولیدکننده مقادیر کارایی اظهار کرده است و ممکن است تحت تاثیر اصلاحات قرار گیرند، باید مطابق با زیربند ۱-۲-۷ تعیین نوع محصول تحت بررسی قرار گیرند.

در صورت مرتبط بودن، ارزیابی مجدد کارخانه و سامانه FPC باید برای آن ویژگی‌هایی که ممکن است تحت تاثیر اصلاحات قرار گیرند، انجام شود.

تمام ارزیابی‌ها و نتایج آن‌ها باید در یک گزارش مستندسازی شود.

۷-۳-۷ محصولات تکی و محصولات تولیدشده در مقدار خیلی کم

دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر تولیدشده به صورت تکی، نمونه‌های اولیه^۱ ارزیابی شده قبل از آغاز تولید کامل و محصولات تولیدشده در مقادیر خیلی کم حداقل ۱۰ عدد در سال باید به صورت زیر ارزیابی شوند.

برای ارزیابی نوع محصول، مقررات پاراگراف سوم زیربند ۱-۲-۷ همراه با شرایط زیر کاربرد دارد:

— در حالت نمونه‌های اولیه، نمونه‌های آزمون باید نماینده تولید آتی مورد نظر باشد و باید توسط تولیدکننده انتخاب شود؛

— با درخواست تولیدکننده، نتایج ارزیابی نمونه‌های اولیه می‌توانند در تاییدیه یا در گزارش‌های آزمون صادرشده توسط سازمان ثالث ارائه شوند.

سامانه FPC محصولات تکی و محصولات تولیدشده در مقادیر خیلی کم باید تضمین کند که مواد اولیه و/یا اجزا برای تولید محصول کافی هستند. مقررات مربوط به مواد اولیه و/یا اجزا باید فقط در صورت کاربرد داشتن اعمال شود. تولیدکننده باید سوابق مربوط به ردیابی محصول را نگه دارد.

برای نمونه‌های اولیه، اگر هدف حرکت به سمت تولید سری باشد، بازرسی اولیه کارخانه و FPC باید قبل از آغاز تولید و/یا قبل از عملی شدن FPC انجام شود. موارد زیر باید برآورده شود:

— مستندسازی FPC؛ و

— کارخانه.

در ارزیابی اولیه کارخانه و FPC موارد زیر باید تصدیق شود:

الف- تمام منابع لازم برای دستیابی به مشخصات محصول که در این استاندارد ارائه شده است، در دسترس خواهد بود؛ و

ب- روش‌های اجرایی FPC طبق مستندسازی استقرار خواهد یافت و در عمل پیروی خواهد شد؛ و

پ- روش‌های اجرایی وجود خواهد داشت که اثبات می‌کنند فرایندهای تولید کارخانه محصولی طبق الزامات این استاندارد تولید می‌کنند و همچنین محصول تولیدشده با نمونه‌های استفاده شده برای تعیین نوع محصول، که برای آن‌ها انطباق با این استاندارد تصدیق شده، یکسان است.

به محض اینکه تولید به طور کامل آغاز شد، مقررات زیربند ۳-۷ باید اعمال شود.

۸ شناسه‌گذاری

برای مقاصد مشخصات فنی و مستندسازی، شناسه‌گذاری محصول طبق این استاندارد باید حاوی موارد زیر باشد:

الف- نام محصول (دریچه آدمرو یا دریچه آب‌گیر)؛

ب- شماره این استاندارد (استاندارد ملی ایران شماره ۳ ۱۴۹۷۶ یا ۱۴۹۷۶-۳) (INSO 14976)

پ- رده نیرو (مطابق با زیربند ۱-۵)؛

ت- کد مواد برای فولاد ضد زنگ (SS)، فولاد گالوانیزه (GS)، آلمینیم (AL)؛

ث- کد مربوط به قسمتی از استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶ که بر اساس آن درپوش و قاب طبق جدول ۶ باشند؛

جدول ۶- شناسه‌گذاری طبق مواد قاب و درپوش/قسمت مشبك

شناسه‌گذاری	درپوش/قسمت مشبك طبق	قاب طبق
3/3	INSO ۱۴۹۷۶-۳	INSO ۱۴۹۷۶-۳
3/2	INSO ۱۴۹۷۶-۳	INSO ۱۴۹۷۶-۲
3/4	INSO ۱۴۹۷۶-۳	INSO ۱۴۹۷۶-۴
3/5	INSO ۱۴۹۷۶-۳	INSO ۱۴۹۷۶-۵
3/6	INSO ۱۴۹۷۶-۳	INSO ۱۴۹۷۶-۶

ج- دهانه توخالی (CO) بر حسب (mm)، برای مثال، $CO = 600$ mm نشانگر است؛

ج- روش محکمنگه‌داشت:

۱- ویژگی درزگیری (F)؛

۲- جرم بر واحد سطح (W)؛

۳- سایر روش‌ها (O)؛

ح- مقاومت به لغزندگی:

۱- بتن (CR)؛

۲- الگوی برجسته مشخص (RP)؛

۳- مقدار اندازه‌گیری شده USRV (برای مثال، ۴۰)؛

خ- درپوش‌های عرضه شده به بازار به صورت پرنشه (U) (در صورت کاربرد)؛

د- مقاومت به ذوب-انجماد (R+) (فقط برای درپوش‌های پرشده با بتن) (در صورت کاربرد).

دریچه‌های آدمرو و آب گیر حاوی ترکیبی از عناصر طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲ ۱۴۹۷۶-۳، ۳ ۱۴۹۷۶-۴، ۴ ۱۴۹۷۶-۵ و ۵ ۱۴۹۷۶-۶ باید با شماره استانداردی شناسه‌گذاری شوند که درپوش الزامات آن استاندارد را برآورده می‌کند.

مثال ۱: شناسه‌گذاری دریچه آدمرو طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳ ۱۴۹۷۶، رده D400، درپوش و قاب ساخته شده از فولاد گالوانیزه (GS) (3/3)، با دهانه توخالی $CO 600$ mm (600)، سایر روش‌های محکمنگه‌داشت (O) و مقاومت به لغزندگی به وسیله الگوی برجسته (RP) به صورت زیر است:

دريچه آدمرو INSO 14976-3— D 400 – GS - 3/3- 600 - O -RP

مثال ۲: شناسه‌گذاری دریچه آدمرو طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۳، رده ۱۵ A، شامل ترکیبی از درپوش ساخته شده از آلومینیم (AL) طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۳ و قابی ساخته شده از PP طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۶ (3/6)، با دهانه توخالی CO ۴۰۰ mm (400)، محکمنگه داشتن به روش ویژگی درزگیری (F) و مقاومت به لغزندگی (40USRV) به صورت زیر است:

دریچه آدمرو INSO 14976-3—A 15 – AL -3/6- 400 - F - 40

مثال ۳: شناسه‌گذاری دریچه آدمرو طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۳، Rده B125، درپوش و قاب ساخته شده از فولاد ضدزنگ (3/3) پرشده با بتون، با دهانه توخالی CO ۸۰۰ mm (800)، محکمنگه داشتن به روش جرم بر واحد سطح (W) و مقاومت به لغزندگی تامین شده توسط سطح بتنی (CR) و مقاومت به ذوب-انجماد (R+) به صورت زیر است:

دریچه آدمرو INSO 14976-3—B 125-3/3-800 -W-CR - +R

مثال ۴: شناسه‌گذاری دریچه آدمرو طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۳، Rده C250، درپوش و قاب ساخته شده از فولاد نرم (3/3)، پرشده با بتون، با دهانه توخالی CO ۵۵۰ mm (550)، محکمنگه داشتن به روش جرم بر واحد سطح (W) و مقاومت به لغزندگی (RP) به وسیله الگوی برجسته به صورت زیر است:

دریچه آدمرو INSO 14976-23 C 250 - GS -3/3 - 550 - W - RP

مثال ۵: شناسه‌گذاری دریچه آدمرو طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۳، Rده B125، درپوش و قاب ساخته شده از فولاد نرم (3/3)، با دهانه توخالی CO ۶۰۰ mm (600)، محکمنگه داشتن به روش ویژگی درزگیری (F) و عرضه شده به بازار به صورت پرنشده (U) به صورت زیر است:

دریچه آدمرو INSO 14976-3—B 125 - GS - 3/3 - 600 - F - U

یادآوری ۱- اگر درپوش‌ها به صورت پرنشده به بازار عرضه شوند، برای مقاومت به لغزندگی گزینه عدم اظهار کارایی (NPD) استفاده می‌شود.

یادآوری ۲- شناسه‌گذاری، الگوی استاندارد شده‌ای از شناسه را فراهم می‌کند که بر اساس آن توصیف سریع و بدون ابهامی از محصول ارائه می‌شود.

۹ نشانه‌گذاری

۱-۹ حداقل نشانه‌گذاری لازم

نشانه‌ها برای درپوش‌ها، قسمت‌های مشبك و قاب‌ها باید واضح، دائمی و بخش یکپارچه‌ای از آن باشند.

درپوش‌ها، قسمت‌های مشبك و قاب‌های دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر طبق این استاندارد باید به صورت زیر نشانه‌گذاری شوند:

الف- شماره این استاندارد (استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۳ یا ۳-14976) و (INSO 14976-3

ب- رده نیرو (برای مثال، B 125)؛

یادآوری- رده نیرو، رده درپوش/قسمت مشبك یا رده قاب است، هر کدام که کمتر باشد.

پ- نام و/یا نشان تجاری تولیدکننده؛

- ت- کارخانه تولید که می‌تواند به صورت کد باشد؛
- ث- روز یا هفته و سال تولید (به صورت کدشده یا کدنشده)؛
- ج- برای درپوش‌های پرشده با بتن در کارخانه، نشانه مربوط به ذوب-انجماد (R+)، در صورت کاربرد (مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۴) (۱۴۹۷۶).

پس از نصب هر واحد، تمام نشانه‌ها باید، در صورت امکان، روی وجه بالا (قابل مشاهده از ناحیه تحت تردد) قابل مشاهده باشند. اگر این امر امکان‌پذیر نباشد، نشانه‌ها می‌توانند روی وجه زیرین هر عنصر قرار گیرند.

نشانه‌های الف و ب باید همیشه روی وجه بالایی درپوش/قسمت مشبك باشند.

یادآوری- پس از اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد، درج علامت استاندارد ملی ایران الزامی است.

۲-۹ نشانه‌گذاری اضافی

درپوش‌ها، قسمت‌های مشبک و قاب‌های دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر طبق این استاندارد می‌توانند با اطلاعات زیر نشانه‌گذاری شوند:

- الف- نشانه‌های اضافی مربوط به کاربرد مورد نظر توسط کاربر؛
- ب- شناسایی محصول (نام و/یا شماره کاتالوگ)؛
- پ- جرم اسمی بر حسب کیلوگرم (kg).

پیوست الف

(الزامی)

آزمون تغییرشکل تحت نیرو

الف-۱ نمونه‌های آزمون

دریچه‌های آدمرو و آب‌گیر باید به صورت واحدهایی کامل با همان شرایط بهره‌برداری آزمون شوند؛ به غیر از درپوش‌های عرضه شده به صورت پرنشه که باید بدون پرکردن آزمون شوند. واحدهای تحت آزمون باید واحدهایی جدید بوده و قبل از آزمون های اعمال نیرو قرار نگرفته باشند. همچنین، واحدها باید به صورت تصادفی انتخاب شوند.

الف-۲ نیروی آزمون تغییرشکل (F_D)

نیروی آزمون برابر با $F_D = \frac{1}{3} F_T$ ، که در جدول ۴ زیربند ۲-۷ استاندارد ملی ایران شماره ۱ ۱۴۹۷-۱ داده شده است، باید برای تمام دهانه‌های توخالی در هر رده اعمال شود.

الف-۳ وسایل آزمون

الف-۳-۱ دستگاه آزمون

دستگاه آزمون، که ترجیحاً پرس آزمون هیدرولیکی است، باید توانایی اعمال نیرویی را داشته باشد که حداقل ۲۵٪ بزرگ‌تر از نیروی آزمون برای رده‌های ۱۵ A تا ۴۰۰ D و حداقل ۱۰٪ بزرگ‌تر از نیروی آزمون برای رده‌های ۶۰۰ E و ۹۰۰ F باشد. رواداری $\pm 3\%$ نیروی آزمون باید حفظ شود. به غیر از واحدهای چندتایی، بعد کف دستگاه آزمون باید بزرگ‌تر از ناحیه تحمل‌کننده بار در واحد تحت آزمون باشد.

الف-۳-۲ بلوک‌های آزمون

بعد و شکل بلوک‌های آزمون باید مطابق با جدول الف-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۱ ۱۴۹۷-۱ باشد.

الف-۳-۳ وسایل اندازه‌گیری تغییرشکل

وسایل اندازه‌گیری تغییرشکل باید دارای محدوده اندازه‌گیری حداقل 10 mm با تفکیک پذیری حداقل 1 mm و حداقل درستی کل $\pm 5\%$ باشند.

الف-۴ روش انجام آزمون

الف-۴-۱ روش آزمون درپوش‌ها/قسمت‌های مشبک مستطیل و دایره‌ای شکل


نمونه آزمون باید در کف دستگاه آزمون قرار داده شود. شرایط تکیه‌گاهی نمونه آزمون روی کف دستگاه آزمون باید طوری باشد که هنگام تغییرشکل درپوش یا قسمت مشبک تحت نیروی آزمون، درپوش/قسمت مشبک بدون تکیه‌گاه باقی مانده و درتماس با کف دستگاه آزمون نباشد (برای مثال، مطابق با شکل الف-۱). درپوش یا قسمت مشبک نمونه آزمون باید به‌طور عادی در قاب خود قرار داده شده باشد.

بلوک آزمون باید در مرکز هندسی درپوش/قسمت مشبک طوری قرار داده شود که محور عمودی آن بر سطح درپوش یا قسمت مشبک عمود باشد (برای مثال، به شکل الف-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۴۹۷۶ مراجعه شود).

نیروی آزمون باید به صورت یکنواخت روی کل سطح بلوک آزمون توزیع شده و هرگونه بی‌نظمی به‌وسیله قراردادن لایه میانی مناسب (مانند چوب نرم، فیبر تخته، نمد یا سایر مواد مشابه) بین درپوش/قسمت مشبک و بلوک آزمون جبران شود. ابعاد این لایه میانی نباید بزرگ‌تر از بلوک آزمون باشد.

هنگام آزمون دریچه‌های آدمرو یا آب‌گیر با سطح غیر تخت، وجه تماس بلوک آزمون باید طوری شکل داده شود که با درپوش یا قسمت مشبک تطبیق یابد. برای الگوهای برجسته تعریف شده در زیربند ۷-۴ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۴۹۷۶ و انحراف‌های کم از سطح تخت، شکل‌دهی وجه تماس بلوک آزمون لازم نیست.

اندازه‌گیری تغییرشکل باید روی سمت زیرین درپوش آدمرو یا قسمت مشبک آب‌گیر مطابق با شکل الف-۱ در همان مکان اعمال نیروی آزمون انجام شود. وسایل اندازه‌گیری تغییرشکل باید درون محدوده $\pm 5\%$ مرکز هندسی دهانه توخالی درپوش یا قسمت مشبک قرار داده شوند.

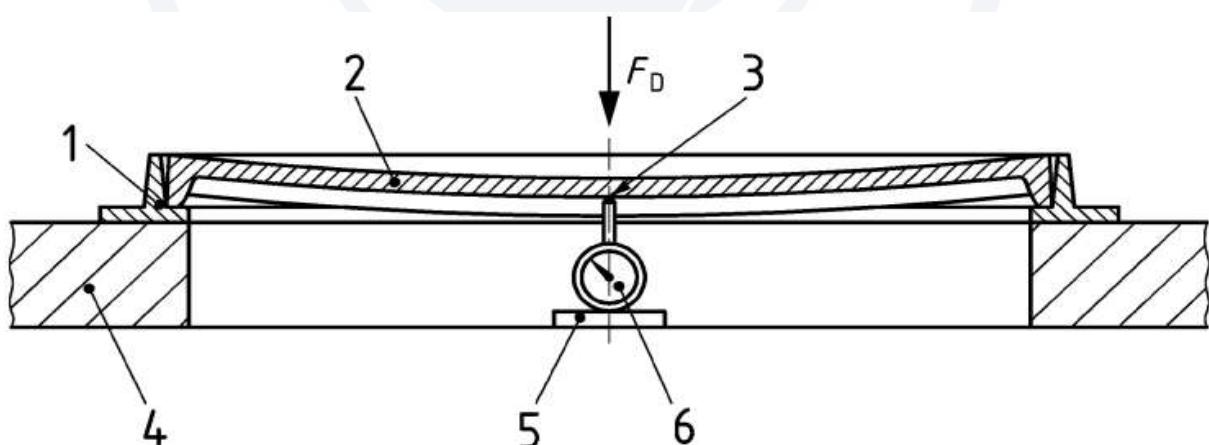

راهنمای:

- ۱ قاب
- ۲ درپوش یا قسمت مشبک
- ۳ مرکز هندسی
- ۴ کف دستگاه آزمون
- ۵ تکیه‌گاه وسیله اندازه‌گیری
- ۶ وسیله اندازه‌گیری
- F_D نیروی آزمون تغییرشکل

شکل الف-۱- اندازه‌گیری تغییرشکل تحت نیرو

نیروی تثبیت شرایط با مقدار حداکثر یکسوم F_D باید به کف سامانهِ اعمال شده و برای مدتی که بیش از ۵ نیست می‌تواند حفظ شده و سپس به طور کامل حذف شود. پس از حذف نیروی تثبیت شرایط و قبل از اعمال F_D ، وسایل اندازه‌گیری تغییرشکل باید طوری تنظیم شوند که در تماس با سمت زیرین درپوش آدمرو یا آب‌گیر باشند و خوانش(های) مرجع باید انجام شود. نیروی F_D باید با نرخ 1kN/s تا 5kN/s رسانیدن بهیکسوم F_T اعمال شده و به مدت 30s حفظ شود. خوانش وسایل اندازه‌گیری تغییرشکل باید دوباره در 10°C بعدی انجام شود. سرانجام نیرو باید حذف شود.

بادآوری - در این آزمون، دریچه فقط بالاجزای اصلی خود (درپوش و قاب)، یعنی بدون در نظر گرفتن سایر اجزا (مانند ضربه‌گیرها) آزمون می‌شود.

الف-۴ روش آزمون درپوش‌ها/قسمت‌های مشبك مثلثی و چندتایی

برای دریچه‌های آدمرو یا آب‌گیر چندتایی، هر واحد مجزا و هر جزء ساختاری واسطه باید طبق زیریند الف-۴ آزمون شوند. مکان بلوك‌های آزمون و وسایل اندازه‌گیری تغییرشکل باید طبق شکل الف-۱ و شکل الف-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۱ باشد. برای دریچه‌های شامل دو یا چند درپوش/قسمت مشبك مثلثی شکل، بلوك آزمون باید در مرکز هندسی، مطابق با شکل الف-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۹۷۶-۱ قرار داده شود.

الف-۵ مشاهدات و گزارش آزمون

تمام خوانش‌های تغییرشکل باید ثبت شوند. اختلاف بین «خوانش‌های مرجع» و «خوانش‌های تحت نیرو» معادل باید تعیین شود. مقایسه بین این اختلاف‌ها با الزامات این استاندارد باید انجام شده و بر طبق آن گزارش تهیه شود. وضعیت ظاهری آزمونه بعد از انجام آزمون باید گزارش شود.

پیوست ب

(آگاهی دهنده)

تغییرات اعمال شده در این استاندارد نسبت به استاندارد منبع

ب-۱ بخش‌های اضافه شده

- زیربند ۲: با توجه به افزودن دو استاندارد ملی ایران شماره ۵۷۲۲ و ۵۷۲۳ به زیربند ۱-۲-۴، این دو استاندارد به مراجع الزامی اضافه شده است.
- زیربند ۱-۲-۴: با توجه به اینکه گونه فولاد مورد استفاده در کشور ممکن است متفاوت باشد، دو استاندارد ملی ایران شماره ۵۷۲۲ و ۵۷۲۳ نیز اضافه شده است.
- زیربند ۴-۳: با توجه به اینکه در کشور بیشتر مقاومت استوانه‌ای گزارش می‌شود، برای آگاهی بیشتر کاربر نهایی یادآوری اضافه شده است.
- بند ۸، مثال ۱: برای رفع ابهام، عبارت «به وسیله الگوی برجسته» اضافه شده است.
- بند ۸، مثال ۲: برای رفع ابهام، عبارت «محکمنگه داشتن به روش» اضافه شده است.
- زیربند ۱-۹: برای هماهنگی با استاندارد ملی ایران شماره ۵، زیربند ۱-۹ با عنوان «حداقل نشانه‌گذاری لازم» اضافه شده است.
- زیربند ۱-۹: برای آگاهی کاربر نهایی و رفع ابهام، یادآوری زیر برای قسمت ب اضافه شده است:
یادآوری-رده نیرو، رده درپوش/قسمت مشبك یا رده قاب است، هر کدام که کمتر باشد.
- زیربند ۱-۹: برای تطابق با قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، یادآوری زیر در انتهای زیربند اضافه شده است:
یادآوری-پس از اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد، درج علامت استاندارد ملی ایران الزامی است.
- زیربند ۲-۹: برای هماهنگی با استاندارد ملی ایران شماره ۵، زیربند ۲-۹ با عنوان «نشانه‌گذاری اضافی» اضافه شده است.
- زیربند الف-۴-۱: برای آگاهی کاربر نهایی و رفع ابهام، یادآوری زیر اضافه شده است:
یادآوری-در این آزمون، دریچه فقط بالجزای اصلی خود (درپوش و قاب)، یعنی بدون در نظر گرفتن سایر اجزا (مانند ضربه‌گیرها) آزمون می‌شود.
- زیربند الف-۵: برای آگاهی بیشتر کاربر نهایی، جمله «وضعیت ظاهری آزمونه بعد از انجام آزمون باید گزارش شود.» به انتهای زیربند اضافه شده است.

ب-۲ بخش‌های حذف شده

- زیربند ۵-۳-۳: با توجه به موضوعیت نداشتن جمله آخر در کشور، این جمله حذف شده است.
- زیربند ۷-۲-۱: با توجه به موضوعیت نداشتن پاراگراف آخر در کشور، این پاراگراف حذف شده است.
- بند ۹: با توجه به موضوعیت نداشتن پاراگراف آخر در کشور، این پاراگراف حذف شده است.
- پیوست ZA: با توجه به موضوعیت نداشتن این پیوست در کشور، این پیوست حذف شده است.

ب-۳ بخش‌های جایگزین شده

- زیربند ۵-۳-۱، یادآوری ۲: برای تصحیح اشتباه تایپی، «یعنی» جایگزین «برای مثال» شده است.
- زیربند ۵-۳-۲: برای هماهنگی با سایر بندها، «فولاد نرم» جایگزین «فولاد» شده است.
- زیربند ۵-۳-۲، جدول ۳: برای هماهنگی با سایر بندها، «فولاد نرم» جایگزین «فولاد» شده است.
- زیربند ۷-۲-۳-۷، یادآوری: با توجه به موضوعیت نداشتن جمله «مطابق با مقررات شماره ۳۰۵/۲۰۱۱ اتحادیه اروپا» در کشور، این جمله حذف و واژه «منطبق» جایگزین آن شده است.

کتاب نامه

- [1] EN 1253 (all parts), Gullies for buildings
- [2] EN 1433, Drainage channels for vehicular and pedestrian areas - Classification, design and testing requirements, marking and evaluation of conformity
- [3] ISO 7599, Anodizing of aluminium and its alloys - General specifications for anodic oxidation coatings on aluminium
- [4] ISO 9001, Quality management systems – Requirements

یادآوری - استاندارد ملی ایران-ایزو ۹۰۰۱: سال ۱۳۸۸، سیستم‌های مدیریت کیفیت- الزامات، با استفاده از ISO 9001:2008 تدوین شده است.